


UWAGA

Jeśli prace teletechniczne będą wykonywane przed odkryciem zabytkowego dziedzińca to planowany kabel należy zakopać na głębokości 70 cm poniżej zabytkowej posadzki dziedzińca.

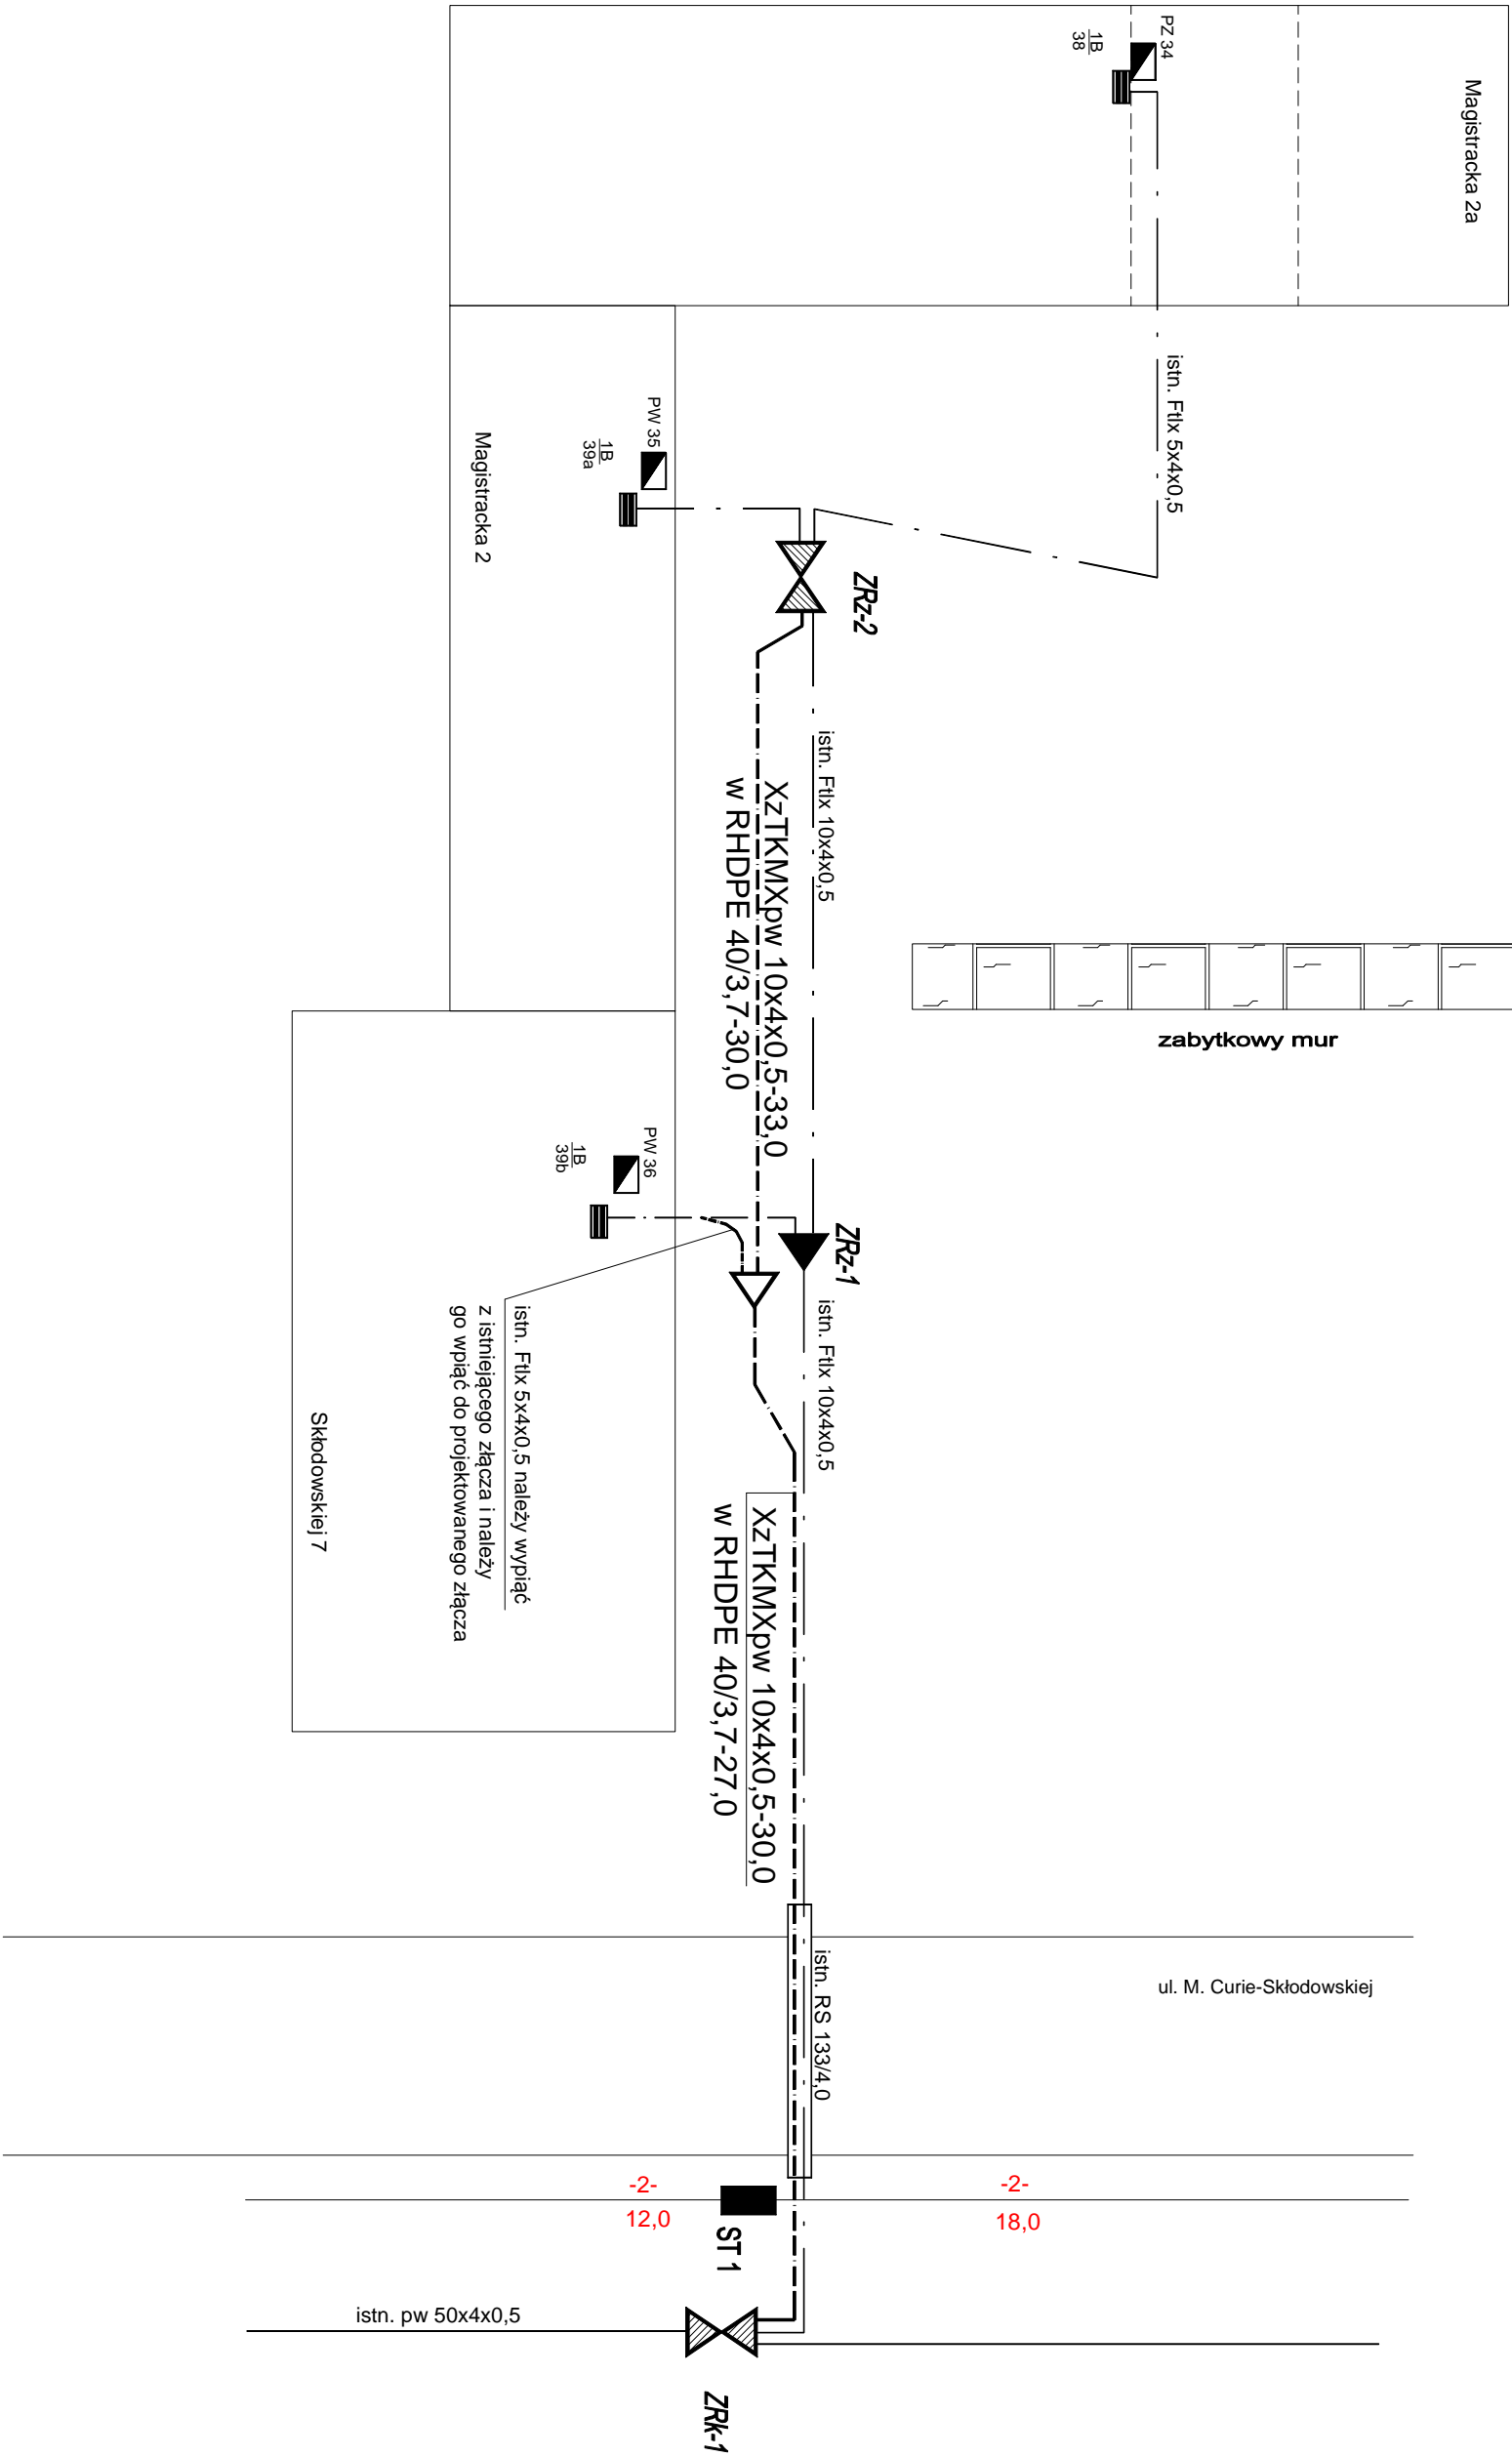

Opracował:		A.Niewiadomski		Schemat projektowanej linii telekomunikacyjnej pomiędzy ulicami Skłodowskiej i Magistrackiej w Głucholazach.		SEWI Biuro Obsługi Technicznej	
Skala: b/s		arkusz: 1	arkuszy: 1			rys. nr 2	